


71 - ZASILANIE Z AGREGATU - PLUS AKUMULATORA  
 72 - ZASILANIE Z AGREGATU - MINUS AKUMULATORA  
 52 - SYGNAŁ OPCJONALNY - ALARM Z AGREGATU  
 83 - SYGNAŁ OPCJONALNY - PRACA AGREGATU  
 (SYGNAŁY OPCJONALNE - PODŁĄCZENIE NIE JEST WYMAGANE DO SPRAWNEGO DZIAŁANIA UKŁADU)

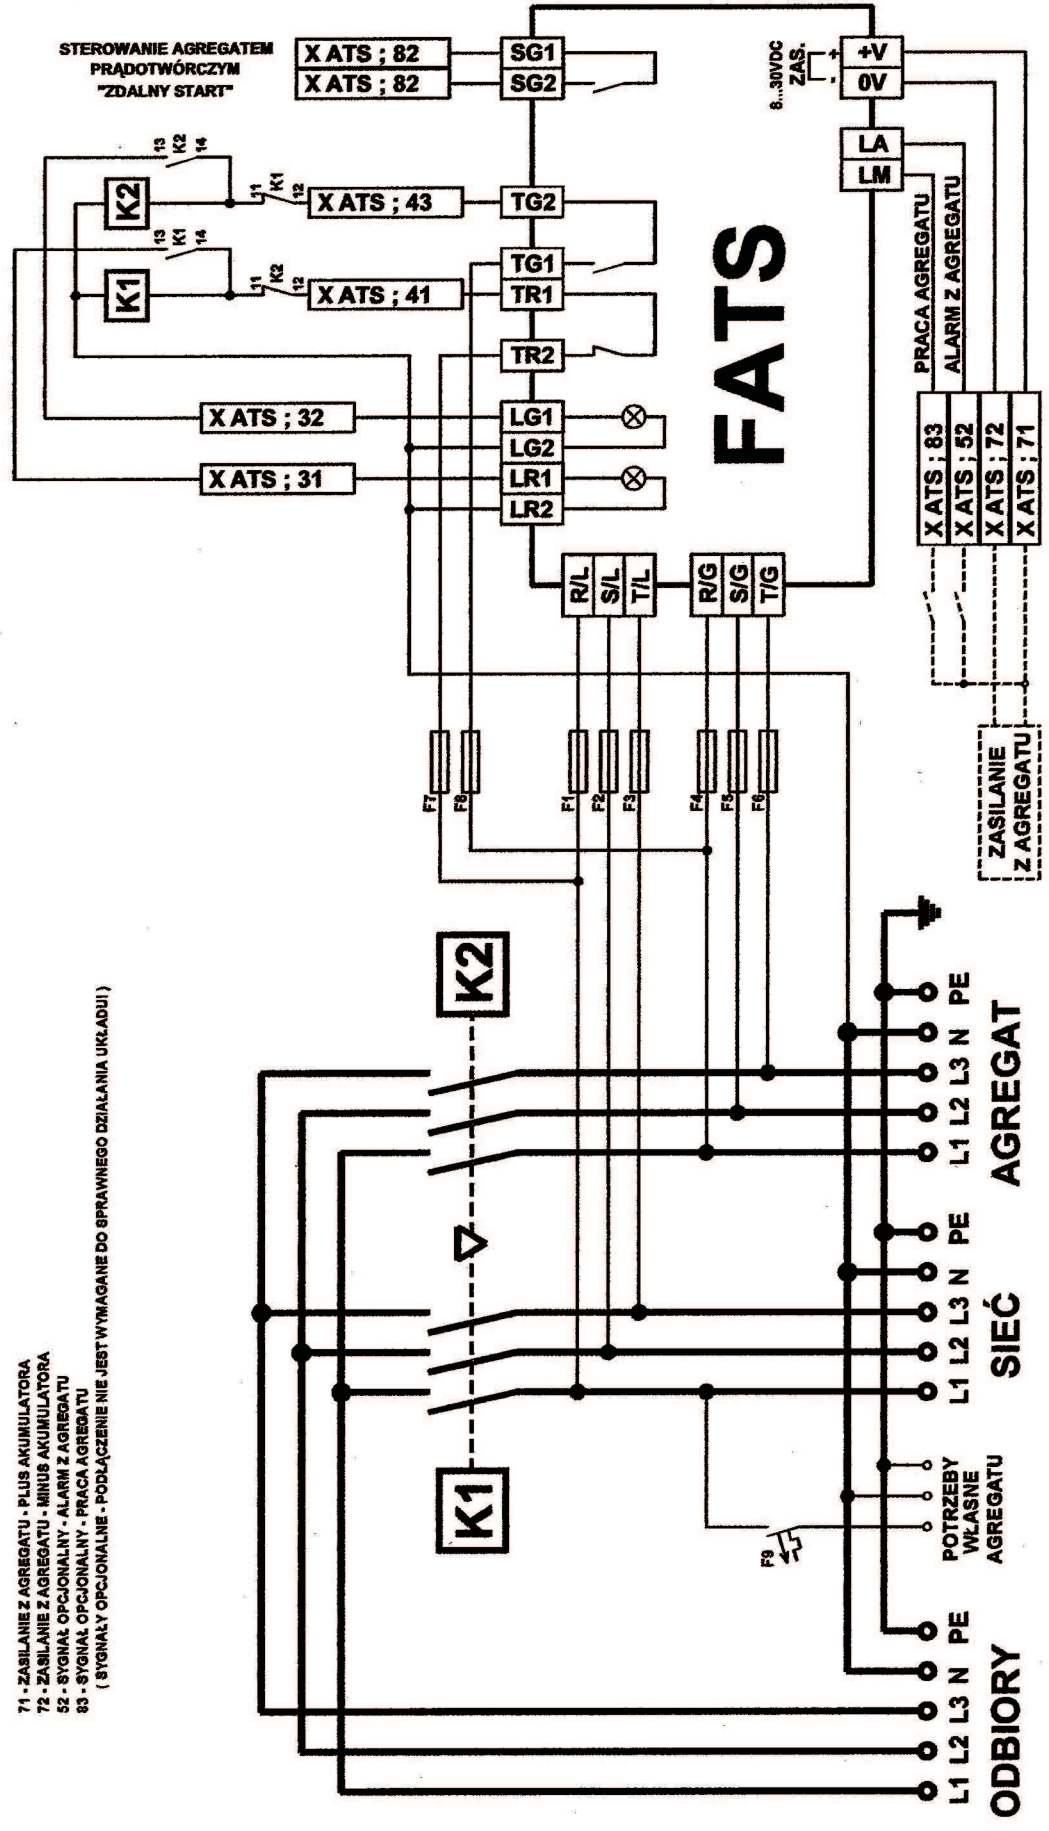

INWESTOR: LORO Świebodzin ul. Zamkowa 1			
Tytuł projektu	Zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego S 4151	Rys. 2	
Tytuł opracowania	Schemat ideowy układu SZR	Skala	
Projektant	mgr inż. Ryszard Łokiet	upr. nr 40/89GW	